



VV 035/15 -Anlage- Ziffer 16

EINGEGANGEN  
26. Sep. 2014  
Gemeinde Havixbeck

Westnetz GmbH, Dorfelder Straße 53, 48727 Billerbeck

Gemeinde Havixbeck  
Frau Hester  
Willi-Richter-Platz 1  
48329 Havixbeck

Regionalzentrum Münster

Ihre Zeichen II/12 Zimmer 111  
Ihre Nachricht 21.08.2014  
Unsere Zeichen DRW-E-MP-W/Schl  
Name Manfred Schlottborn  
Telefon 02543-211-3651  
Telefax 0201 - 121231049  
Mobil: 0172-2379844  
E-Mail Manfred.Schlottborn@westnetz.de

Billerbeck, 22.09.2014

Entwurf des Bebauungsplanes „Wohnpark Habichtsbach“  
hier: Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Frau Hester,

mit Ihrem Schreiben vom 21.08.2014 haben Sie uns um Einsicht der Planunterlagen über die Homepage der Gemeinde Havixbeck und um Stellungnahme zum Planverfahren gebeten.

Zur Versorgung der geplanten Bebauung mit elektrischer Energie ist innerhalb des Plangebietes ein Standort für eine Trafostation erforderlich. Den Korridor zur Standortfestsetzung haben wir in der beiliegenden Plankopie angegeben.

Die Abmessungen unserer Trafostation betragen ca. 1,7 m x 3,2 m, wobei die gesamte Bedienung von einer Längsseite erfolgt. Vor dieser Längsseite sollte nochmals eine gepflasterte Bedienfläche vorhanden sein, so dass sich eine gesamtflächenbedarf von ca. 3,5 m x 3,2 m mit dreiseitiger Grenzbebauungsmöglichkeit ergibt.

Die rechtliche Absicherung der Station sollte entsprechend den Vereinbarungen im Konzessionsvertrag erfolgen. Sollte diese Möglichkeit nicht bestehen, so bevorzugen wir den Erwerb der Fläche zu Konditionen von Erschließungsflächen.

Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen gerne unter der o.g. Telefonnummer zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Westnetz GmbH  
*[Signature]*  
i.A. Weitkamp

*[Signature]*  
i.A. Schlottborn


Anlage  
  
Ein Unternehmen der RWE

Informationen zu Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Energiepreispaarung mit Vergleichswerten zum Energieverbrauch sowie Kontaktmöglichkeiten zu Einrichtungen, die ebenfalls Angaben über angebotene Energieeffizienzmaßnahmen, Einbinden-Vergleichsprofile sowie gegebenenfalls technische Spezifikationen von energieeffizienten Geräten bereitstellen, erhalten Sie auf folgender Internetseite: www.edi-2012.de



Westnetz GmbH  
Weseler Straße 480  
48163 Münster  
T +49 251 711-0  
F +49 251 711-2625  
I www.westnetz.de  
Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Dr. Joachim Schneider  
Geschäftsführung:  
Heinz Büchel  
Dr. Stefan Klüppers  
Dr. Achim Schröder  
Sitz der Gesellschaft:  
Dortmund  
Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund  
Handelsregister-Nr.  
HR B 25719  
Bankverbindung:  
Commerzbank Essen  
BLZ 360 400 39  
Kto.-Nr. 142 0934 00  
BIC COBADEFF360  
IBAN DE02 3604 0039 0142 0934 00  
USt.-IdNr. DE 8137 98 535


Musterfoto Trafostation

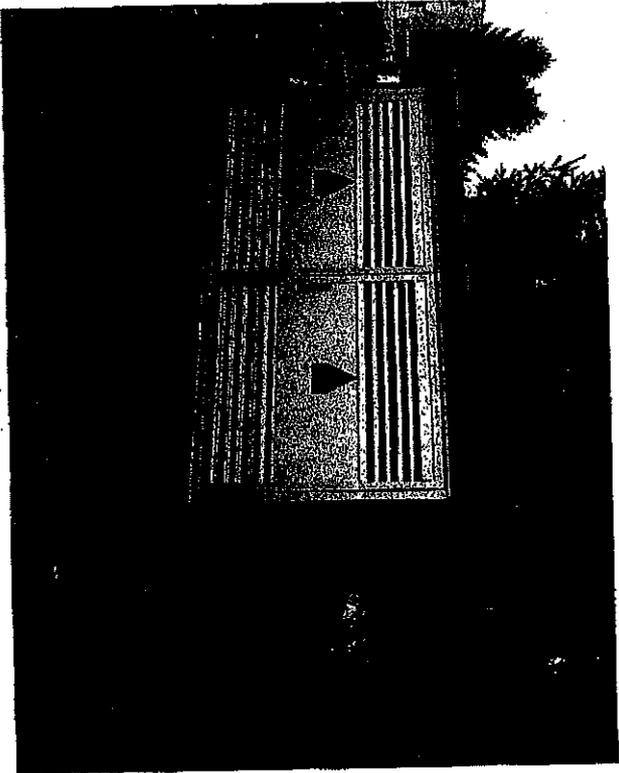

## Flächenbedarf für den Standort der RWE Kompaktstation Typ A

Die fett gestrichelt dargestellte Linie umgrenzt den normal anzunehmenden Flächenbedarf für den Gebäudestandort inklusive der betrieblich notwendigen Aktionsfläche vor den Türen.

Die Stationshülle und das Dach bestehen aus Beton ohne Lüftungsöffnungen.

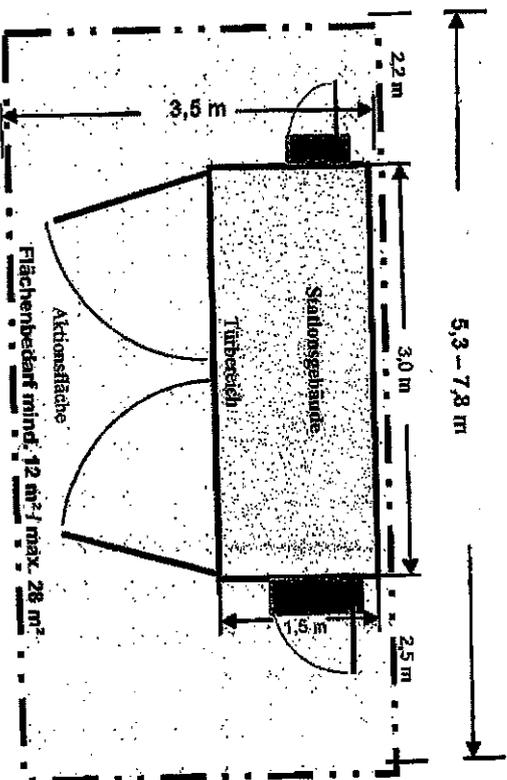


Die Maße der Station:  
Breite = 3,0 m  
inkl. Dachüberstand 3,2 m  
Tiefe = 1,5 m  
inkl. Dachüberstand 1,7 m  
Höhe über Erdgleiche 1,7 m

Die Maße des Beleuchtungsschaltstrunkes (links von der Station stirnseitig gestellt):  
Breite = 0,8 m  
Tiefe = 0,3 m

Die Maße des Niederspannungsschaltstrunkes (rechts von der Station stirnseitig gestellt):  
Breite = 0,6 - 1,2 m  
Tiefe = 0,3 m

VV 035/15 -Anlage- Ziffer 16

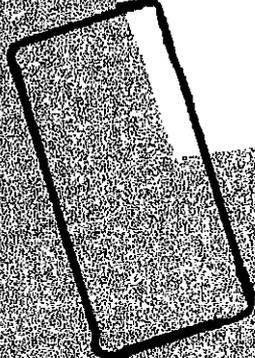

Hauptstraße  
Ziffer 24

Ziffer 24