


Schritt 1

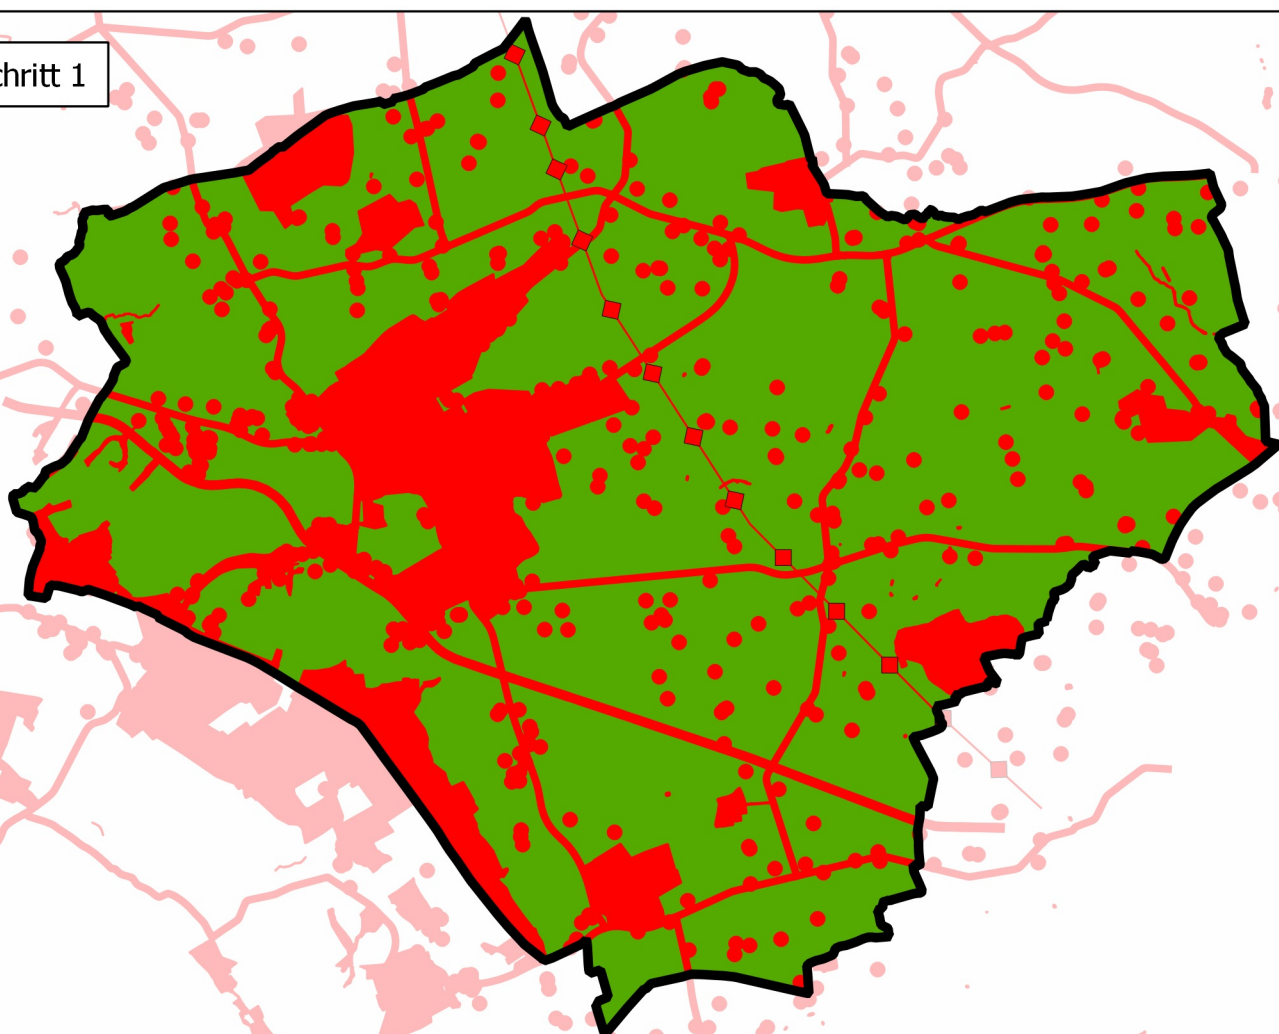

Zeichenerklärung

Gemeindegrenze

Potentialbereich

harte Kriterien (Schritt 1)

Siedlung und ASB

Sondergebiet Stift Tilbeck

Einzelwohngebäude

Gewerbefläche

Elektrizitätsfernleitung

Landes- und Kreisstraßen und Abstand 20 m

Bahntrasse

geschütztes Biotop (§62)

NSG (bestehend und geplant)

weiche Kriterien (Schritt 2a)

Abstand Siedlung / ASB und SO Tilbeck 250 m

Abstand Gewerbefläche 250

Abstand Einzelwohngebäude 250 m

Wald

weiche Kriterien (Schritt 2b)

Abstand Siedlung / ASB und SO Tilbeck 700 m

Abstand Einzelwohngebäude 400 m

Abstand Gewerbefläche 400 m

Abstand Landes- und Kreisstraße 40 m

Abstand Bahntrasse 100 m

Abstand Elektrizitätsfernleitung 100 m


Abstand NSG (bestehend und geplant) 300 m

BSN gemäß Regionalplan


FFH Gebiet und Abstand 300 m

Einzelfläche < 15 ha (ohne Zusammenhang)

Schritt 2a

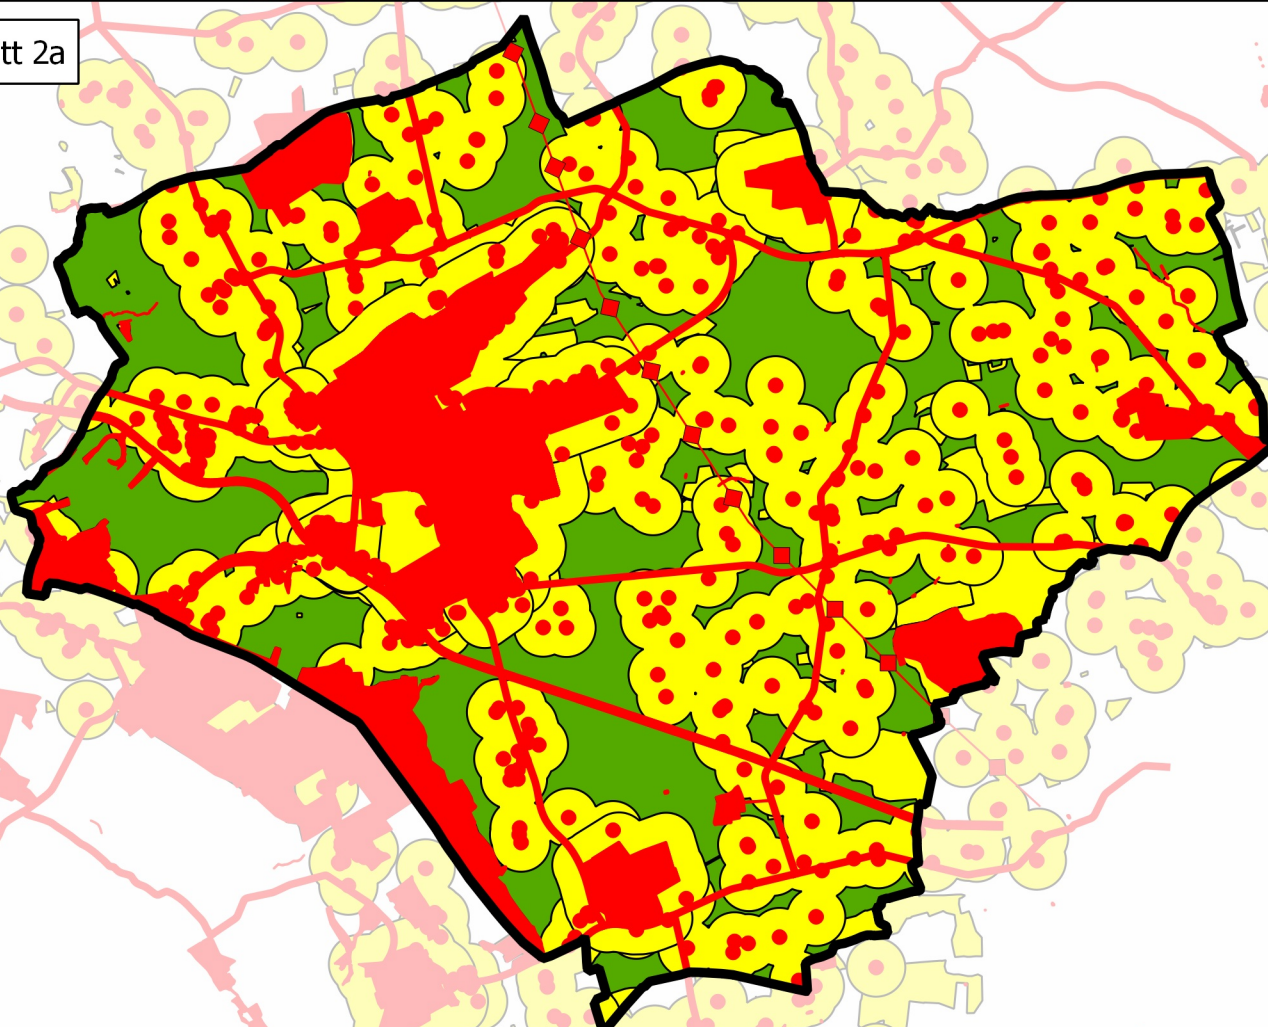

Schritt 2b

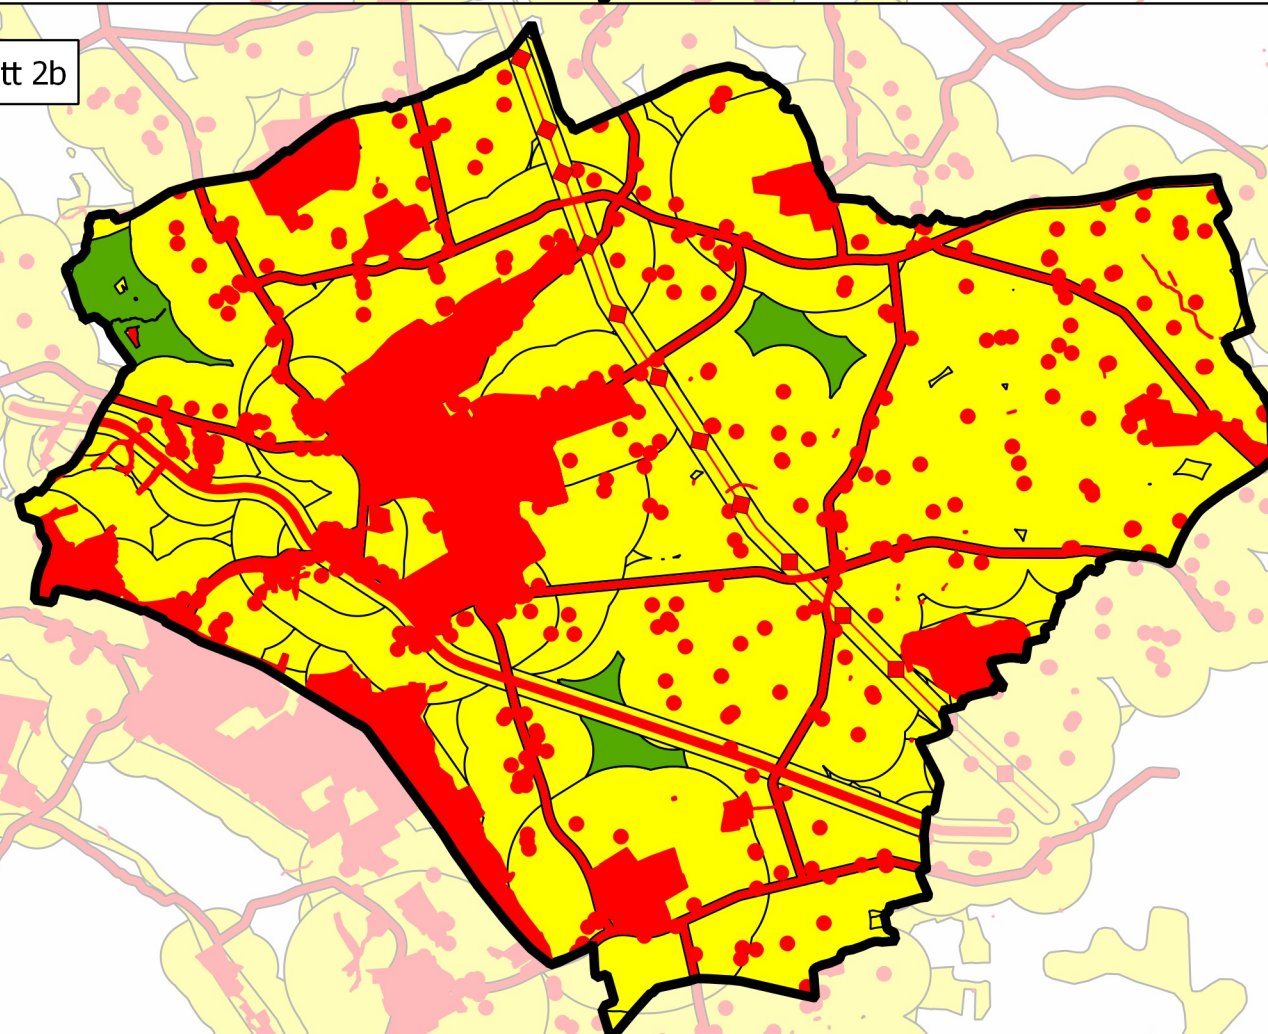

Gemeinde Havixbeck - Flächenpotentiale für die Windenergienutzung

Karte 1: Anwendung der harten und weichen Ausschlusskriterien

Auftraggeber: Gemeinde Havixbeck
Maßstab: 1 : 65.000
Datum: Oktober 2014



Grevener Straße 61c
48149 Münster
Tel. 0251 / 395810
Fax. 0251 / 3833516